



## МОНТАЖНАЯ СХЕМА

**“АСТРА-8 лонг” с КНС, фильтром доочистки, лампой обеззараживания и с принудительным сбросом**

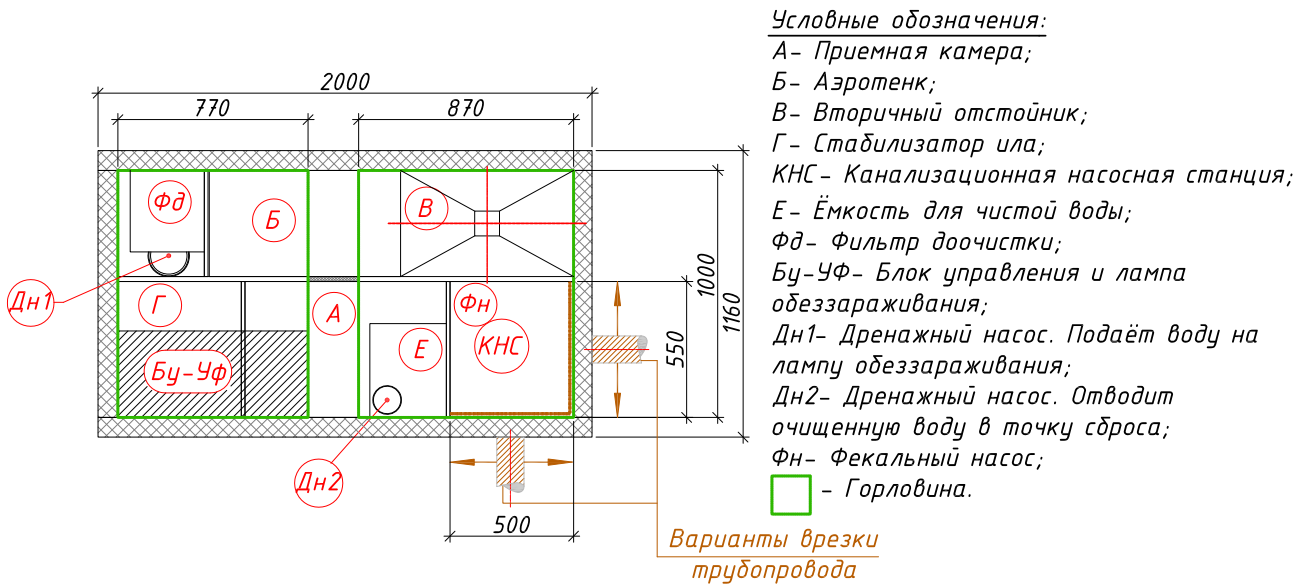

- ← Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-2.000$ )
- Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.800$ )

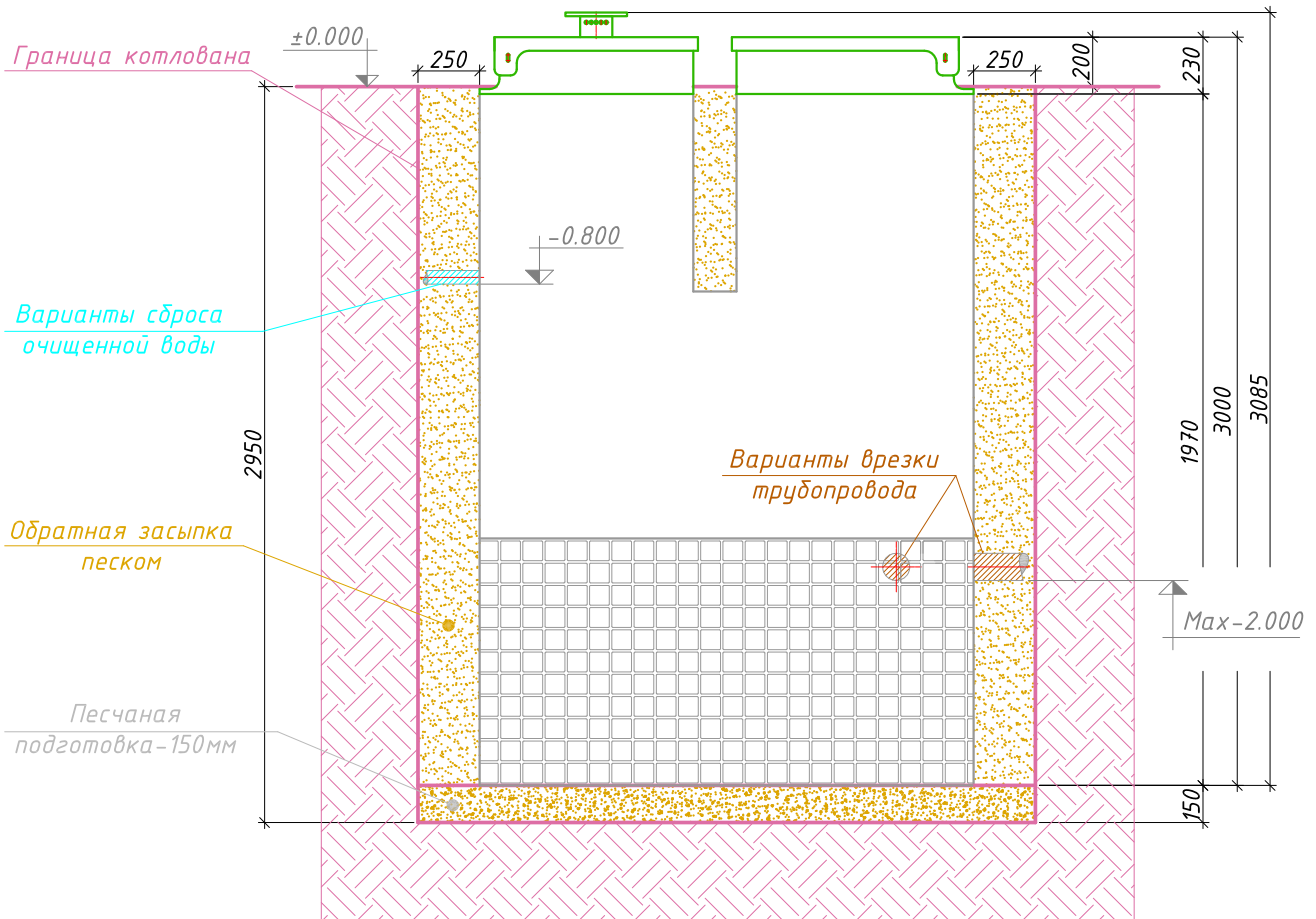

### Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $2.50 \times 1.66$  м,  $h=2.95$  м с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной 150 мм;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые 0.2 м и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.